



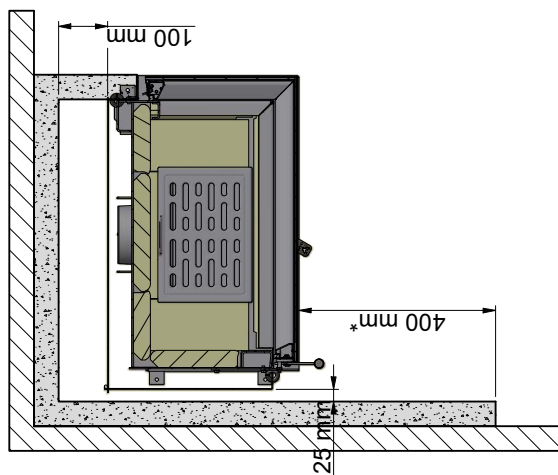

Zabudowywanie wkładu kominkowego Scan 5007 z zastosowaniem ekranów promieniowania ciepłego z materiałów palnych chronionej ścianą ogniową

Instalacja z izolowaną pionową rurą dymną
- konstrukcja/obudowa do sufitu

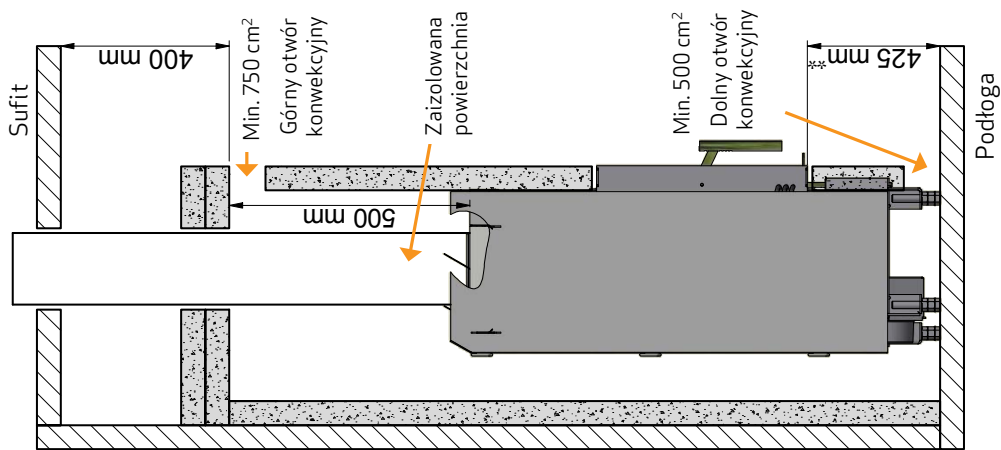

-  Materiał palny
-  Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jøtul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm.
Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne
Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca
* Odległość do szkła
** Odległość do palnej podłogi