



Minimalne odległości do materiałów palnych (izolowanego przewodu dymowego)



Scan 65-1 - Scan 65-9

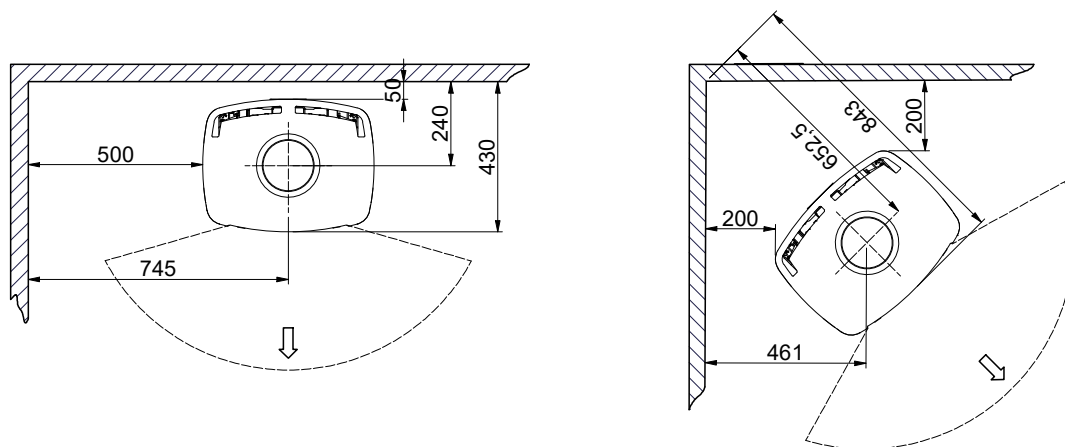

Scan 65-2 - Scan 65-10



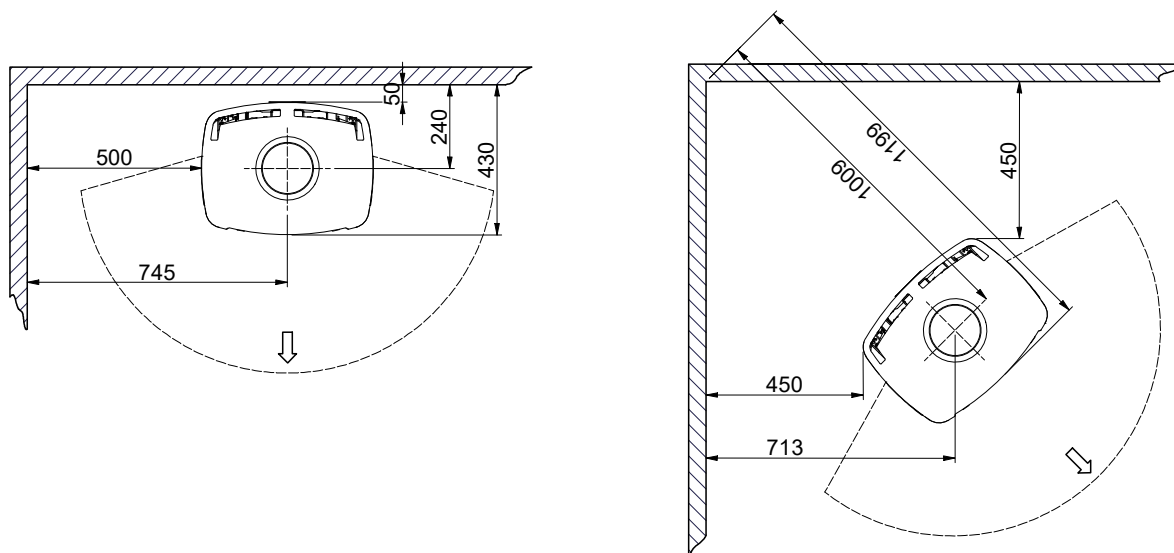


Scan 65-3 - Scan 65-4 - Scan 65-7 - Scan 65-8

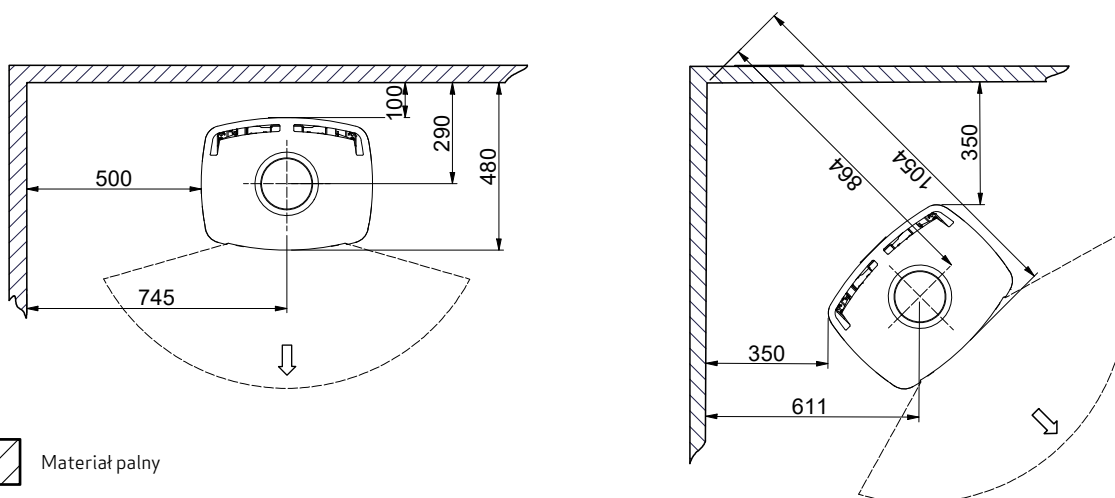

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm
Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne
Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca

Minimalna odległość do materiałów palnych zabezpieczonych ścianą ogniową (izolowanego przewodu dymowego)

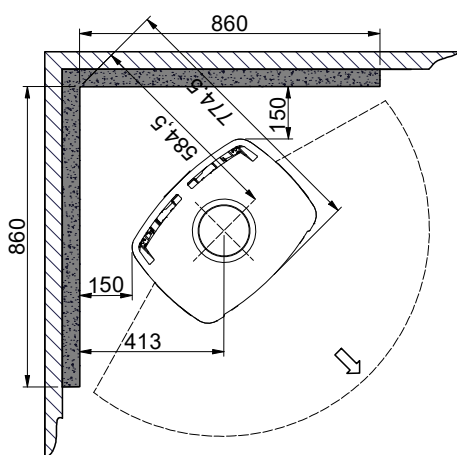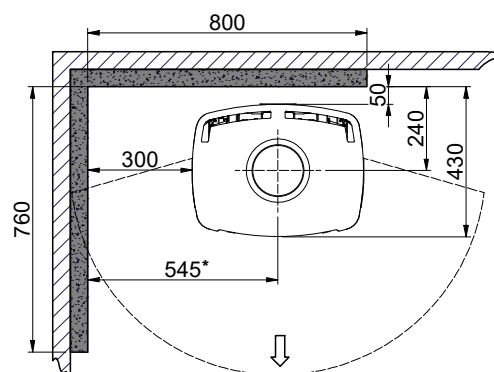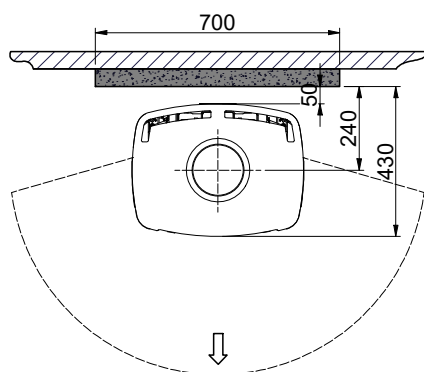

Materiał palny



Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jotul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca