

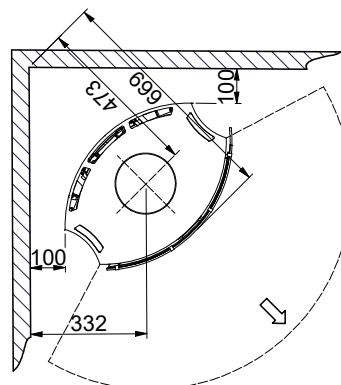
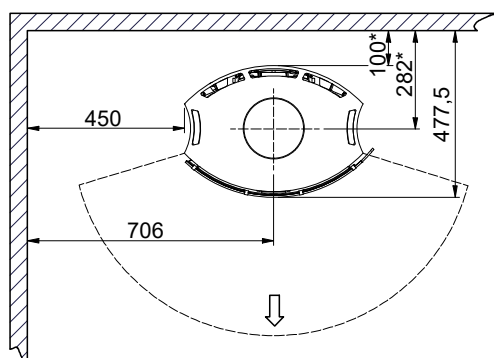


Minimalne odległości do materiałów palnych

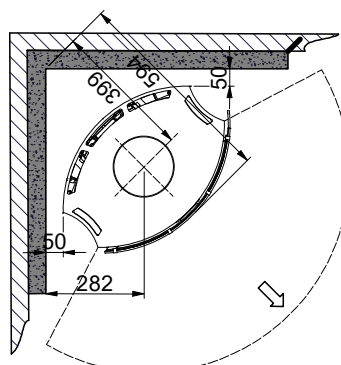

Minimalne odległości do materiałów palnych zabezpieczonych ścianą ogniową

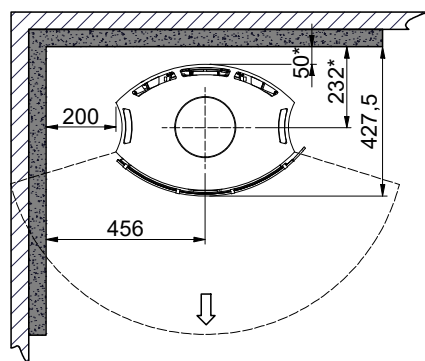

Materiał palny



Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jotul, 110 mm cegły lub innego materiału o podobnych właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

* Częściowo izolowany komin / izolowane rury dymowe prowadzone bezpośrednio do pieca

(Należy przestrzegać wymagań dotyczących odległości bezpieczeństwa dla kominów i przewodów dymowych)