



Minimalna odległość do materiałów palnych

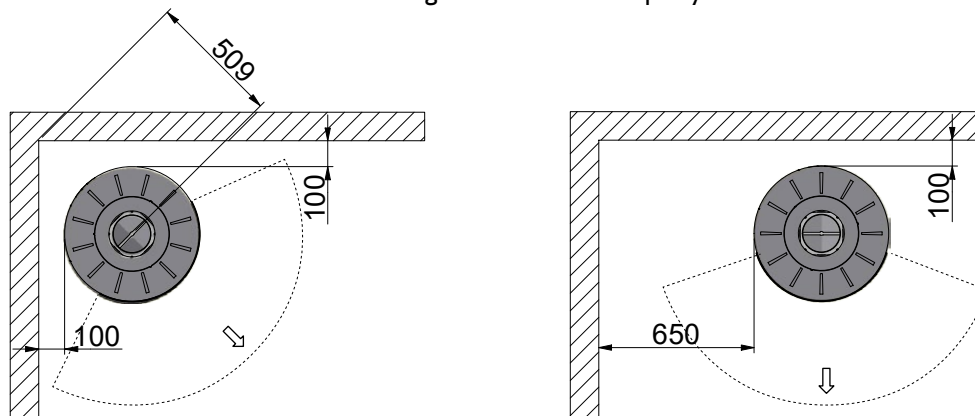

Minimalna odległość do materiałów palnych zabezpieczonych ścianą ogniową

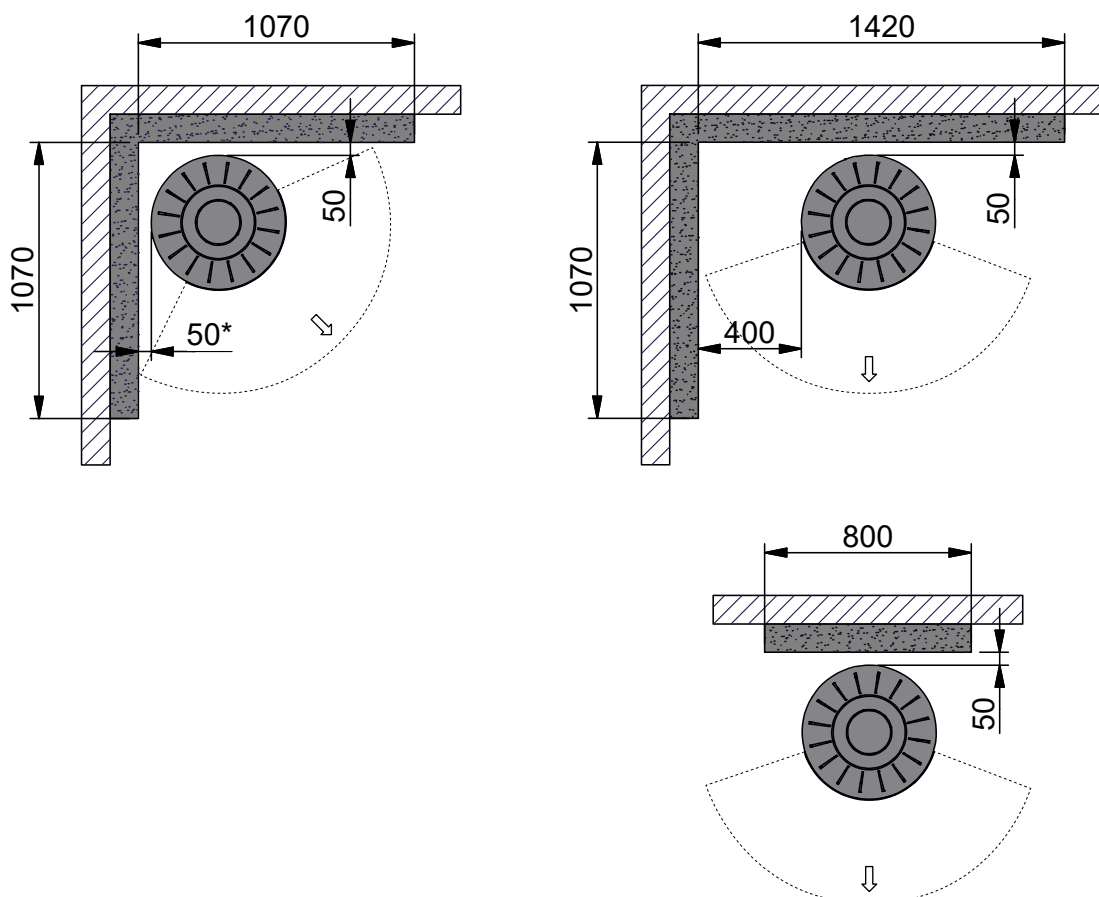

Materiał palny



Ściana ogniowa, np. 50 mm płyta ogniowa Jotul,
110 mm cegły lub innego materiału o podobnych
właściwościach ognioodpornych i izolacyjnych

Wszystkie odległości zostały wyrażone w mm

Wszystkie podane odległości stanowią wartości minimalne

Odległości te obowiązują dla izolowanego przewodu dymowego, aż do samego pieca

(Należy przestrzegać wymagań dotyczących odległości bezpieczeństwa dla kominów i przewodów dymowych)

* Aby drzwi się otworzyły, odległość po lewej stronie musi wynosić 100 mm